




Fussgängerübergang

AMT FÜR TIEFBAU UND GEOINFORMATION
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

Version 1.0,
17. Januar 2025

Genehmigt durch: LBV am 17. Januar 2025

Situation

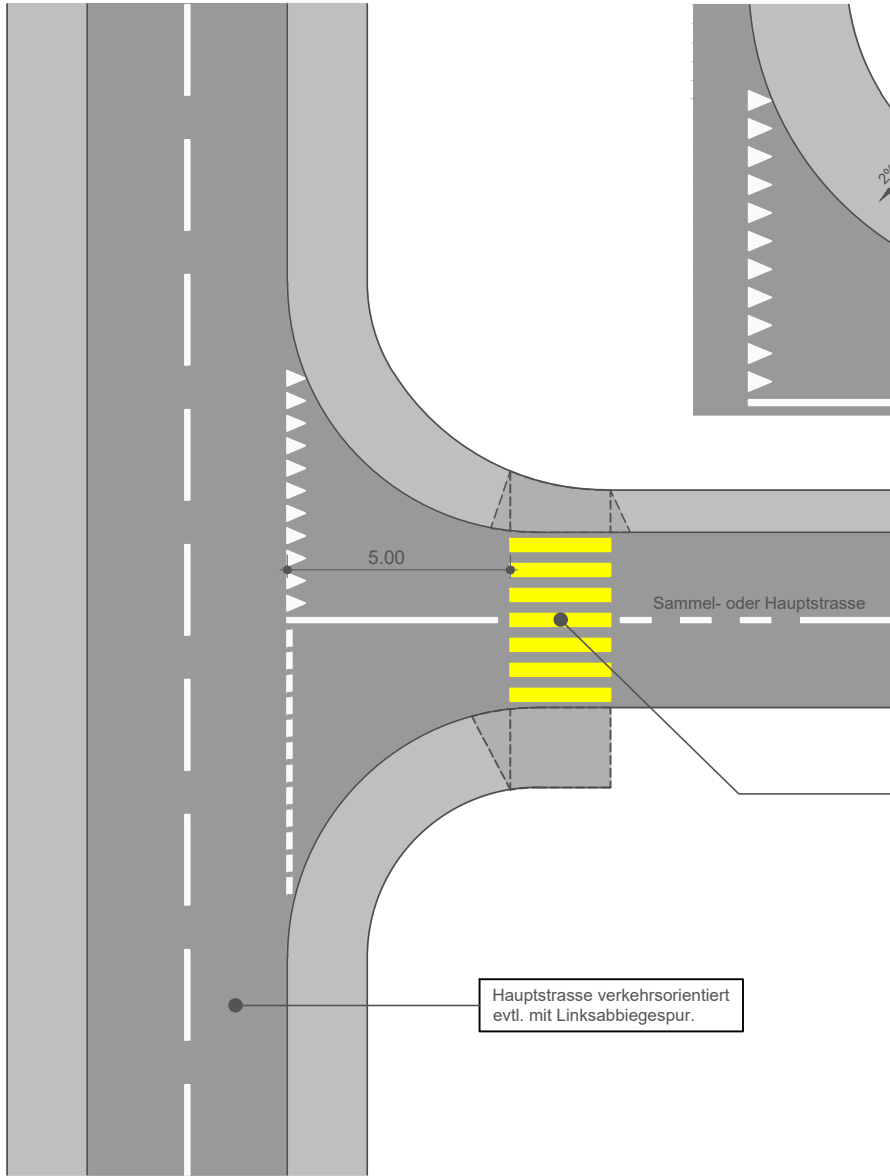

Detail Trottoirabsenkung




- Trottoirabsenkung in der Breite des Fussgängerstreifens
- Anrampungsbereich bei Trottoirabsenkung max. 6%
- Belagsüberbau vermeiden.

Anforderung Mittelinsel gemäss VSS oder Empfehlung BFU

Hauptstrasse verkehrsorientiert evtl. mit Linksabbiegespur.

Detail Vertikaler Versatz

Die Höhe des Vertikalen Absatzes darf für Rollstuhlfahrende nicht mehr, für Blinde nicht weniger als 3 cm betragen!



Detail Schräger Randstein

Mit 4 cm Höhendifferenz auf 13 - 16 cm Breite. Die Höhe dieses Randabschlusses darf für Rollstuhlfahrende nicht mehr, für Blinde nicht weniger als 4 cm betragen!

